


調査件名 ザ・モール九州大博多店新築工事に伴う土質調査業務


試験年月日 17年 8月 2日

試験者 大西順子

| 試料番号（深さ） | | | T-1 (0.52 ~ 0.83m) | | |
|--------------|--------|---|--------------------|-------|------------|
| 液性限界 | | | 試験 | | |
| 落下回数 | | | 40 | 30 | 25 |
| 含水比 | 容器 No. | | 882 | 829 | 964 |
| | m_a | g | 46.90 | 48.87 | 54.44 |
| | m_b | g | 42.91 | 43.64 | 48.60 |
| | m_c | g | 34.56 | 33.01 | 36.95 |
| | w | % | 47.8 | 49.2 | 50.1 |
| 落下回数 | | | 22 | 18 | 13 |
| 含水比 | 容器 No. | | 831 | 863 | 851 |
| | m_a | g | 54.33 | 40.93 | 44.18 |
| | m_b | g | 48.11 | 38.81 | 40.72 |
| | m_c | g | 35.79 | 34.66 | 34.18 |
| | w | % | 50.5 | 51.1 | 52.9 |
| 塑性限界 | | | 試験 | | |
| 含水比 | 容器 No. | | 973 | 958 | 845 |
| | m_a | g | 42.31 | 41.21 | 38.41 |
| | m_b | g | 41.52 | 40.47 | 37.48 |
| | m_c | g | 38.56 | 37.72 | 34.12 |
| | w | % | 26.7 | 26.9 | 27.7 |
| 液性限界 w_L % | | | 塑性限界 w_p % | | 塑性指数 I_p |
| 49.9 | | | 27.1 | | 22.8 |

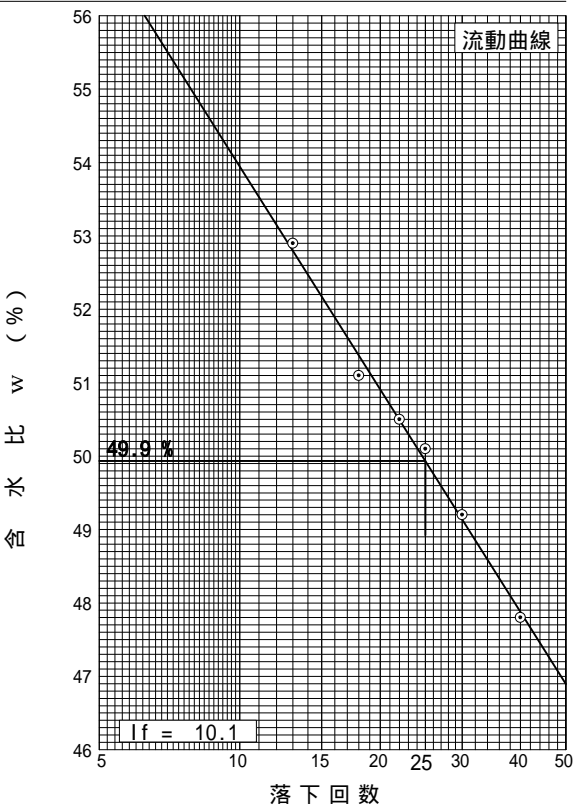

| | | | | |
|--------------|---------|--------------|--|------------|
| 試料番号（深さ） | | | | |
| 液性限界試験 | | | | |
| 落下回数 | | | | |
| 含水比 | 容器 No. | | | |
| | m_a g | | | |
| | m_b g | | | |
| | m_c g | | | |
| | w % | | | |
| 落下回数 | | | | |
| 含水比 | 容器 No. | | | |
| | m_a g | | | |
| | m_b g | | | |
| | m_c g | | | |
| | w % | | | |
| 塑性限界試験 | | | | |
| 含水比 | 容器 No. | | | |
| | m_a g | | | |
| | m_b g | | | |
| | m_c g | | | |
| | w % | | | |
| 液性限界 w_L % | | 塑性限界 w_p % | | 塑性指数 I_p |
| | | | | |

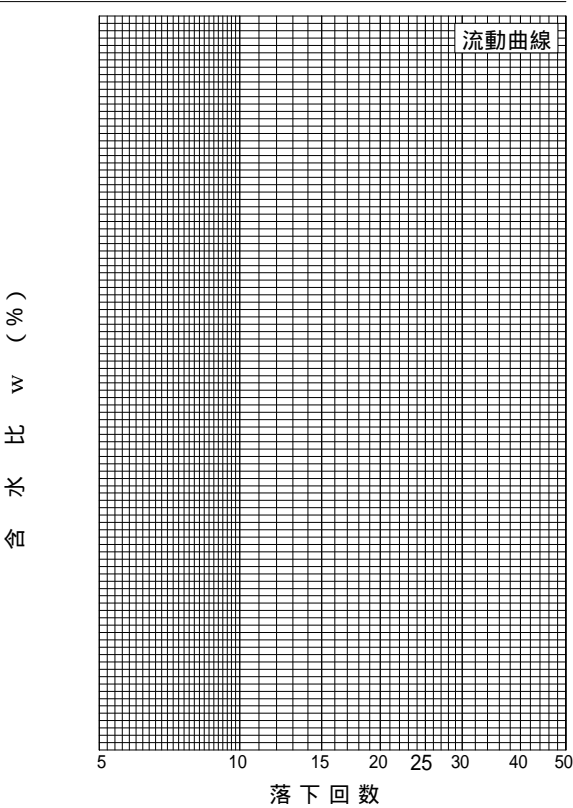

特記事項