
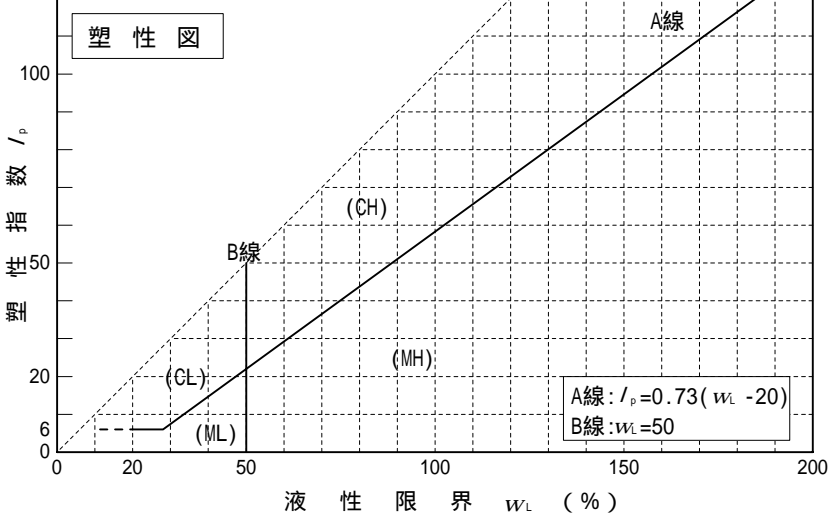


調査件名 ザ・モール九州大博多店新築工事に伴う土質調査業務 試験年月日 2005年 8月 2日

試験者 大西順子

試料番号 (深 さ)	T-1 (0.52～0.83m)					
石 分(75mm以上)	%					
礫 分(2～75mm)	%	0.0				
砂 分(0.075～2mm)	%	6.8				
細 粒 分(0.075mm未満)	%	93.2				
シルト分(0.005～0.075mm)	%	69.0				
粘 土 分(0.005mm未満)	%	24.2				
最 大 粒 径	mm	0.850				
均 等 係 数 U_c		10.0				
液 性 限 界 w_L	%	49.9				
塑 性 限 界 w_p	%	27.1				
塑 性 指 数 I_p		22.8				
地盤材料の分類名	砂まじり粘土 (低液性限界)					
分 類 記 号	(CL-S)					
凡 例 記 号						

三角座標

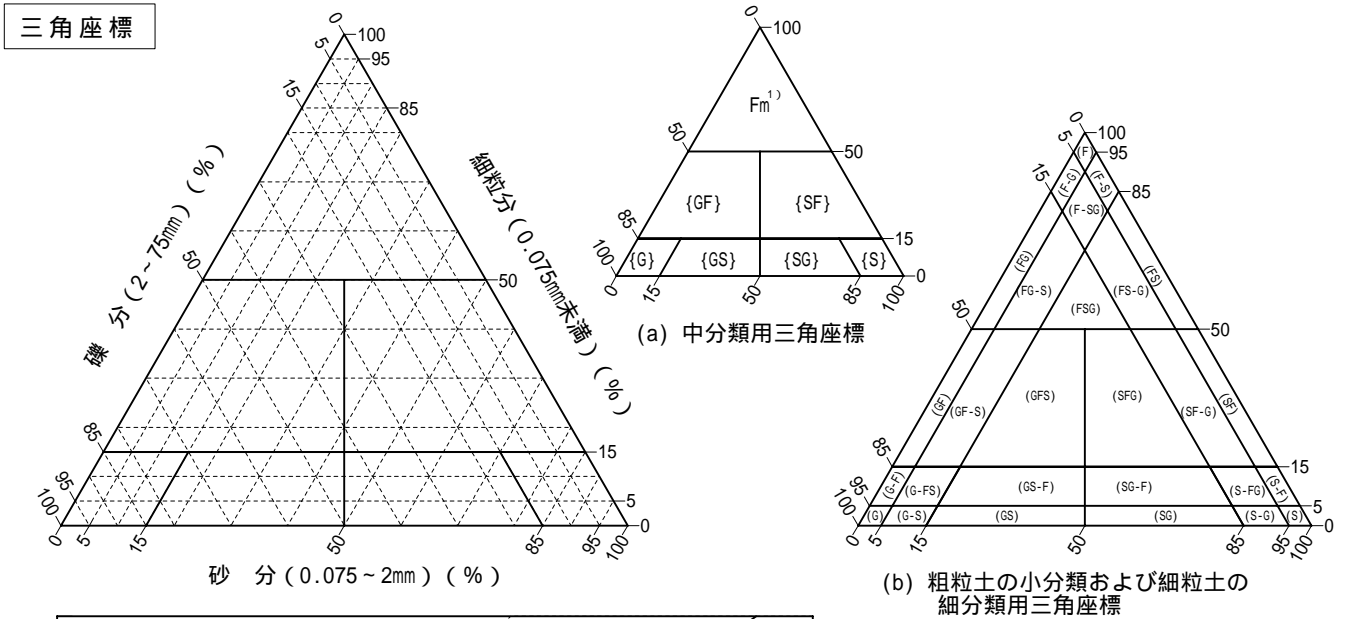

特記事項 1) 主に観察と塑性図で判別分類